Energia

報 道 資 料

平成17年3月12日
中国電力株式会社

島根原子力発電所1号機の
原子炉再循環系配管等の点検状況について

当社島根原子力発電所1号機（沸騰水型，定格電気出力46万キロワット，平成17年2月20日から第25回定期検査を実施中）は，原子力安全・保安院に提出した点検計画「炉心シュラウド及び原子炉再循環系配管等点検計画書（平成15年5月15日）」に基づき，2月23日から原子炉再循環系配管等の溶接継手部について超音波探傷検査による点検を実施中のところ，平成17年3月5日，B-原子炉再循環ポンプ出口配管溶接継手部1箇所でひびを確認しました。

（3月5日お知らせ済み）

引き続き点検を行っていたところ，本日，A-原子炉再循環ポンプ出口配管溶接継手部1箇所でひびを確認しましたのでお知らせします。

今後，ひびの深さ測定等の詳細調査を行ってまいります。

以上

添付　原子炉再循環系配管　系統概略図

添付
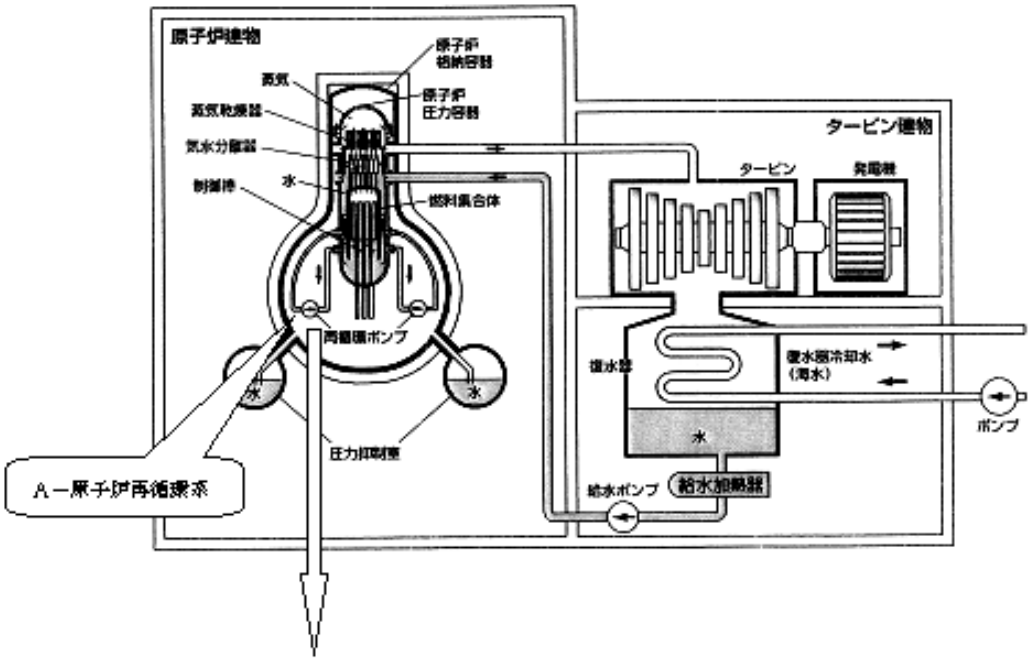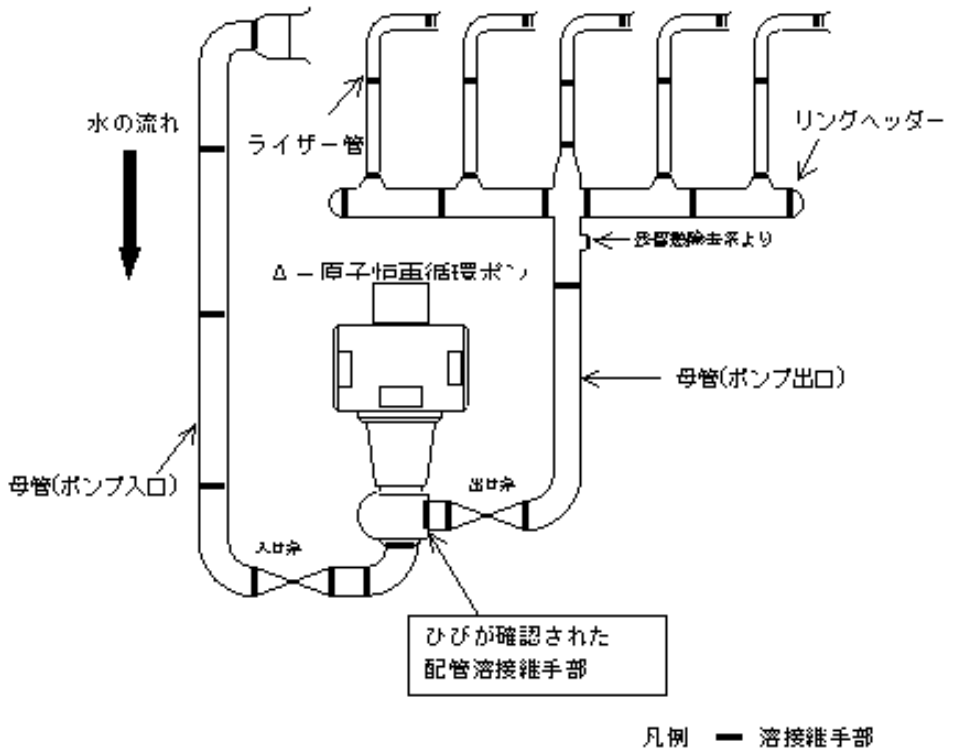
原子炉再循環系配管　系統概略図