Energia

報　道　資　料

平成21年6月26日
中国電力株式会社

島根原子力発電所3号機建設工事エリアでの火災について

平成21年6月25日15時05分頃，島根原子力発電所3号機建設工事エリア（原子炉建物入口の外側）において，協力会社作業員が溶剤を運搬中，容器を転倒させたため溶剤（約8リットル）が流出し，その一部が下部の溶接作業エリアに滴下し，一瞬，炎と煙が発生しました。

現場確認の結果，瞬間的な現象で消火活動が不要であったため，当社は火災ではないと判断しましたが，本日，松江市消防本部による現地確認を受け，6月26日12時07分火災と判断されました。

これによる外部への放射能の影響はありません。

なお，事象発生当時，溶接作業エリアにいた作業員1名が，体調不良を訴えたため，病院で処置を受け，その日の内に帰宅しました。

以上

【添付資料】島根3号機建設エリア 火災発生位置図[PDF:101KB]

関連リンク
- 原子力発電（環境@エネルギー）
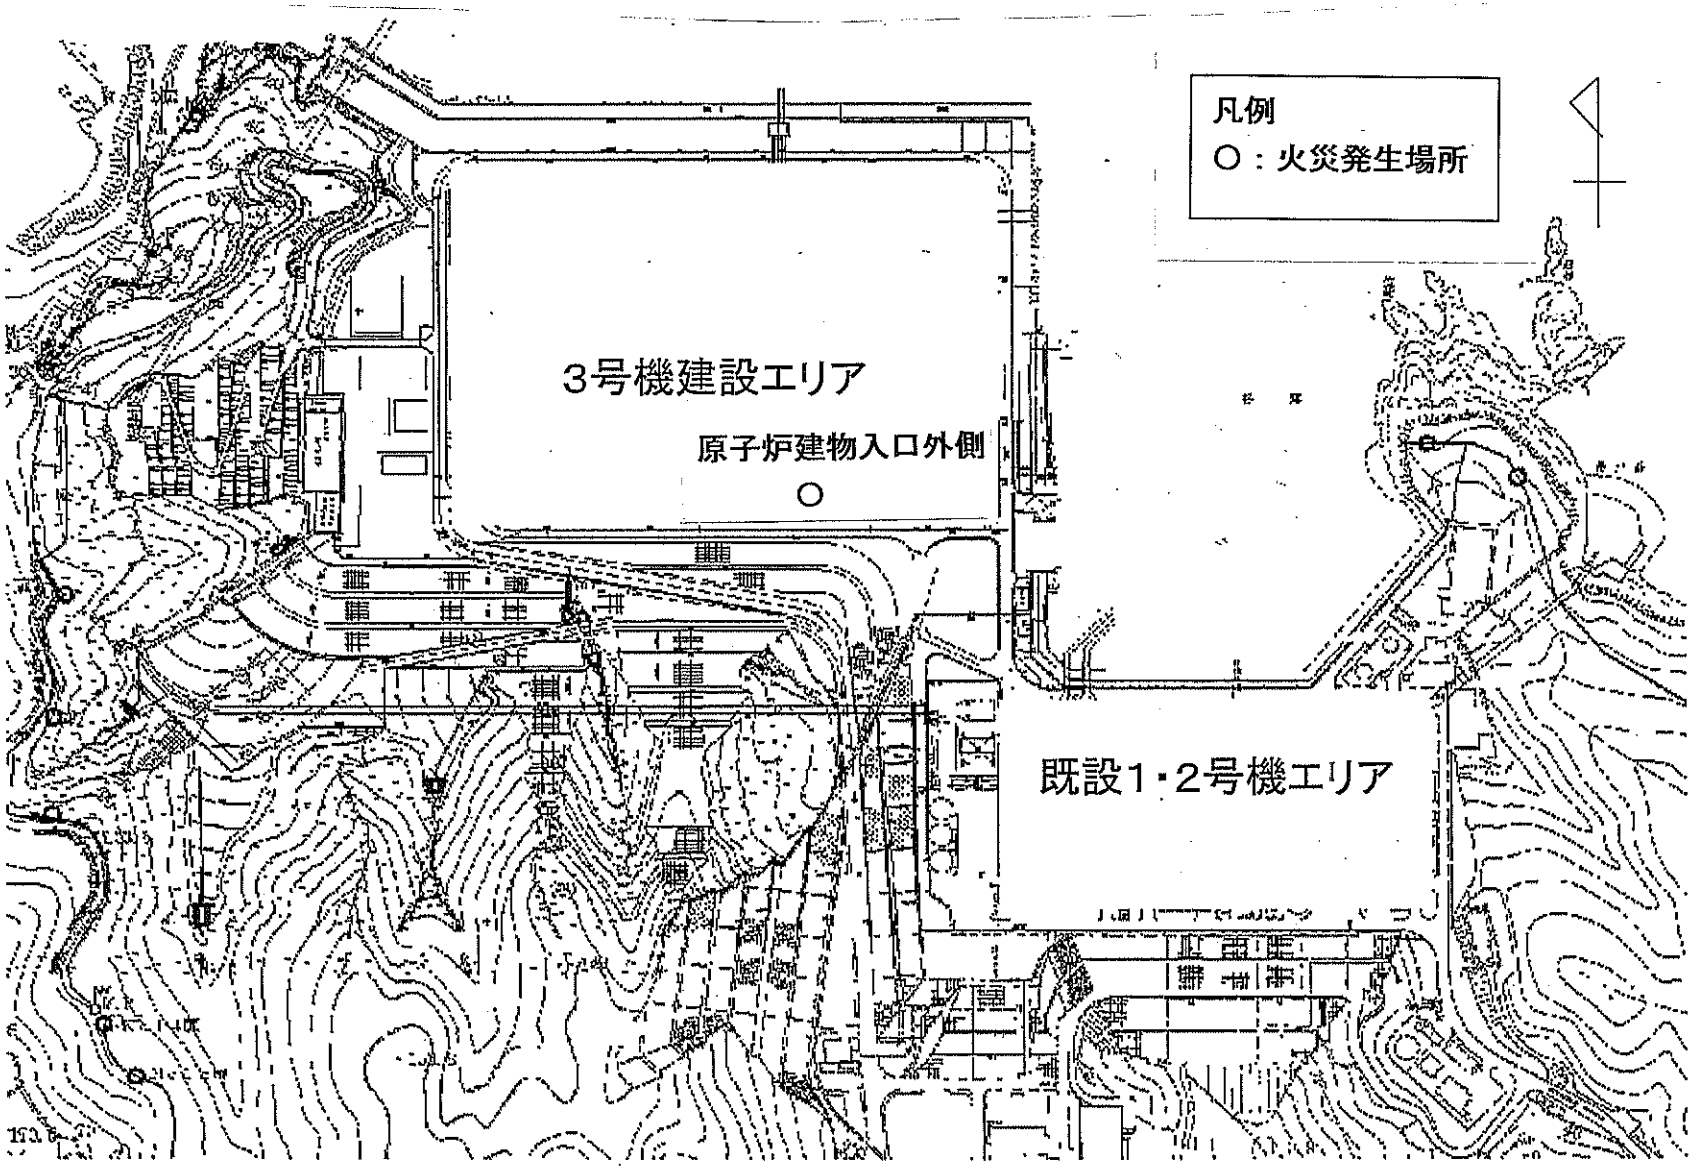
島根３号機建設エリア　火災発生位置図