


5 東益田変電所（66kV）

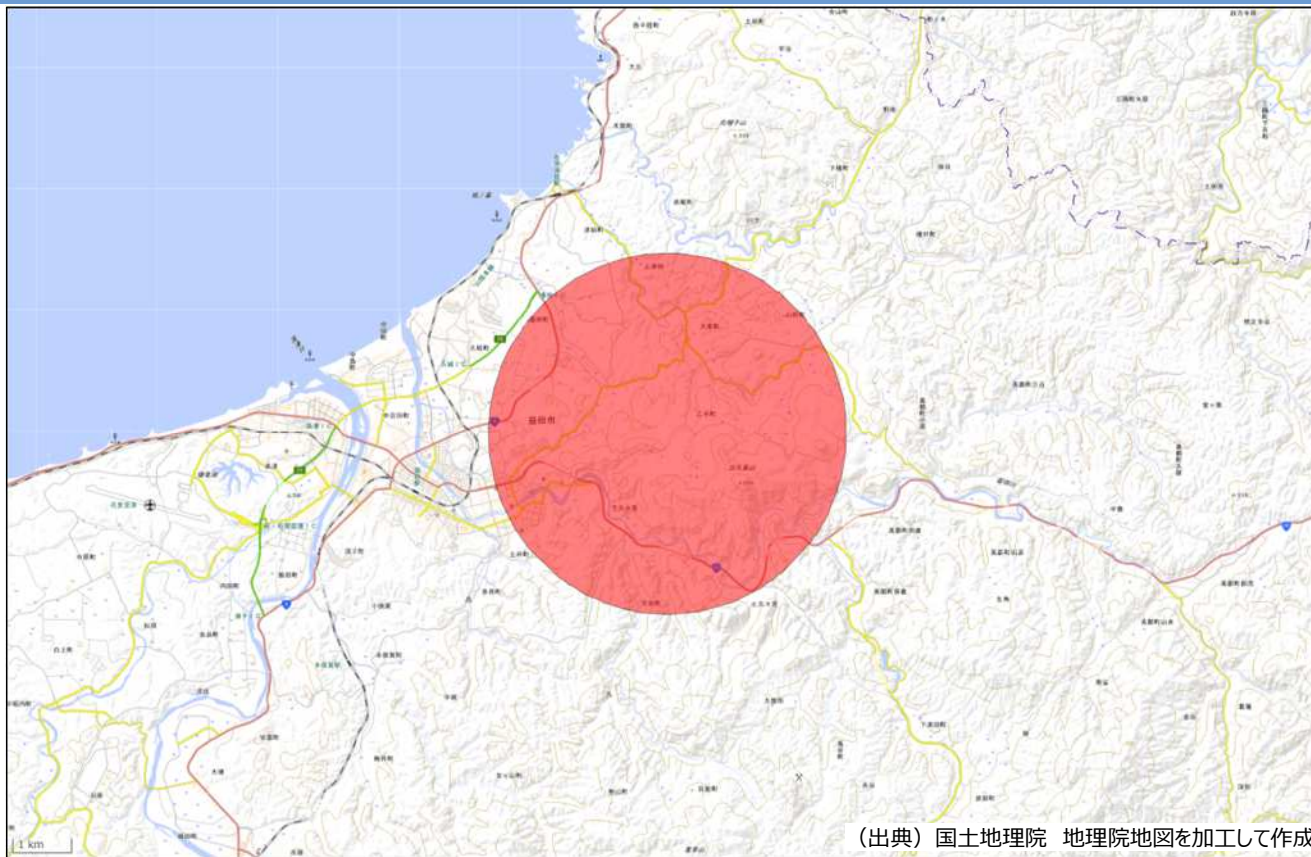

（出典）国土地理院 地理院地図を加工して作成

<凡例>

- ：20万kW以上の空容量あり
- ：10～20万kWの空容量あり
- ：5～10万kWの空容量あり
- ：3万～5万kWの空容量あり
- ：1万～3万kWの空容量あり

<留意事項>

- ・2025年11月時点で、**工事着手から4年前後で供給電圧66kVにて電気を供給できるエリアを表示しております。**
- ・このため、「接続供給兼基本契約申込書」等のお申し込み時の詳細検討の結果、弊社系統状況や周辺用地事情等によって、工期・空き容量が変動する場合があります。
- ・標準電圧は、契約電力が1万kW以上～3万kW未満の場合は66kV、3万kW以上の場合は110kVとなります。
- ・契約電力や供給地点等によっては、上位または下位電圧での連系について協議をお願いすることがございます。
- ・本ページに起因して生じた損害について、当社は一切の責任を負いかねます。
- ・本ページに関してご不明な点がある場合は下記連絡先までご連絡ください。

ネットワーク設備部 系統計画グループ TEL：（082）-241-7711

